

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1258

Certificate

Revisão: 03

Review

Solicitante:

Applicant

ILUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

**Rua Fábio Franço, 230, 240 e 260 – Distrito Industrial Paulo Kinock
13612-390 – Leme – SP**

CNPJ: 04.081.167/0001-85

Fabricante:

Manufacturer

ILUMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

**Rua Fábio Franço, 230, 240 e 260 – Distrito Industrial Paulo Kinock
13612-390 – Leme – SP**

CNPJ: 04.081.167/0001-85

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável.

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo 5 de certificação de produto conforme definido nas Portarias INMETRO nº 28, de 21/01/2022 e nº 90 de 09/03/2022, com avaliação por ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de acompanhamento a cada 6 meses com auditoria de fábrica e ensaios parciais.

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

ABNT NBR NM 60884-1/2004;

ABNT NBR NM 60669-1/2004;

Portaria INMETRO nº 28, de 21/01/2022;

Portaria INMETRO nº 90 de 09/03/2022.

Produto:

Product

Conjunto com Interruptor Simples ou Paralelo 6A 250V~ e Tomada Fixa 2P+T 10A 250V~ (Produto Híbrido)

Certificação por Família.

Emissão e Validade:


Issued and Validity

Emissão em: 01/10/2020.

Esta revisão é válida de 14/09/2022 até 01/10/2026.

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.

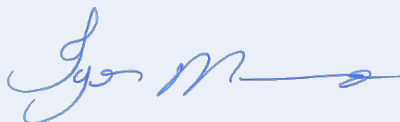

Igor Moreno
Local Field Manager



**Este documento é válido quando exibido com todas as suas páginas.
Informações adicionais estão contidas nas páginas subsequentes.**
*This document is valid when displayed with all its pages.
Further information are contained on the following pages.*

Certificado de Conformidade


Certificate of Conformity

Certificado: **TÜV 20.1258**

Certificate

Revisão: **03**

Review

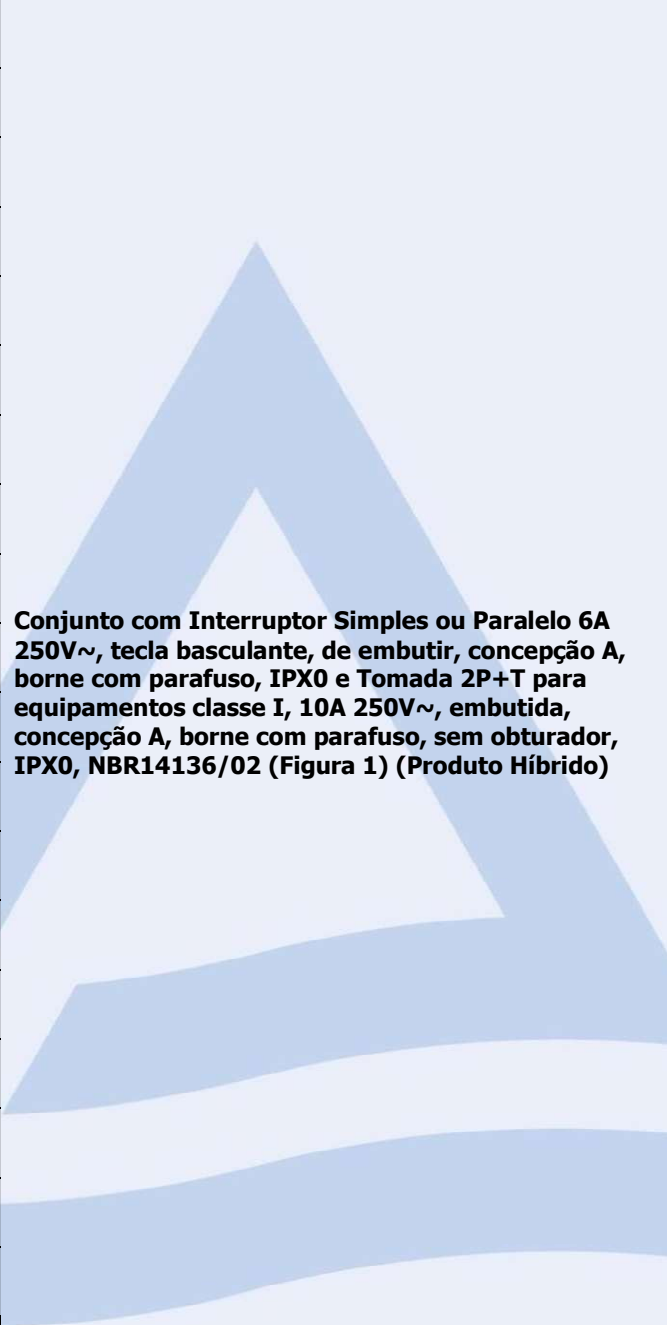Item <i>Item</i>	Marca <i>Brand</i>	Modelo / Versão <i>Model / Version</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode</i>
1	ILUMI	19200	 Conjunto com Interruptor Simples ou Paralelo 6A 250V~, tecla basculante, de embutir, concepção A, borne com parafuso, IPX0 e Tomada 2P+T para equipamentos classe I, 10A 250V~, embutida, concepção A, borne com parafuso, sem obturador, IPX0, NBR14136/02 (Figura 1) (Produto Híbrido)	Não Existente.
2	ILUMI	19201		Não Existente.
3	ILUMI	19210		Não Existente.
4	ILUMI	19211		Não Existente.
5	ILUMI	19280		Não Existente.
6	ILUMI	19281		Não Existente.
7	ILUMI	19300		Não Existente.
8	ILUMI	20200		Não Existente.
9	ILUMI	20201		Não Existente.
10	ILUMI	20210		Não Existente.
11	ILUMI	20211		Não Existente.
12	ILUMI	20280		Não Existente.
13	ILUMI	20281		Não Existente.
14	ILUMI	20300		Não Existente.
15	ILUMI	22200		Não Existente.
16	ILUMI	22201		Não Existente.
17	ILUMI	22210		Não Existente.
18	ILUMI	22211		Não Existente.
19	ILUMI	22280		Não Existente.
20	ILUMI	22300		Não Existente.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/739681407562791236>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 20.1258

Certificate

Revisão: 03

Review

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios Ltda.

**11401218 de 06/02/2019; 11551218 de 13/02/2019;
11870719 de 16/08/2019; 12020719 de 12/08/2019;
11321119 de 05/12/2019; 11471119 de 04/12/2019;
7860520 de 17/06/2020; 8010520-1 de 27/07/2020.**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

Auditoria adiada conforme Análise de Risco realizada de acordo com os parâmetros estabelecidos pelas Portarias 111 e 225 de 2020 do INMETRO.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

0049714.1.

Especificações:

Description

ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM

1) Linhas Slim; Slim Móveis; Lev; Vivaz e Murano:

- ✓ **Placas de Recobrimento (Ref.: 8210; 8708; 8709; 8710; 4007; 4107; 4008; 4108; 4009; 4109; 4010; 4110; 4206; 4306; 4207; 4307; 4209; 4309; 7601; 7602; 7607; 76070; 7608; 76080; 7609; 76090; 7610; 76100; 7706; 77060; 7707; 77070; 7709; 77090;).**
- ✓ **Suporte (Ref.: 8201; 8501).**

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 02/10/2020

Review

Recertificação. Este certificado substitui e cancela o certificado de origem nº. TÜV 18.1823.

01 – 08/04/2021

Revisão da data de validade do certificado, com base na continuidade do processo de certificação.

02 – 15/09/2021

Adequação a classificação de "Produto Híbrido" conforme indicado na Portaria 200 de 29 de Abril de 2021 (RGCP); Correção da lista de modelos conforme certificado de origem; Remoção de referências obsoletas: Ref. 802002, 802802, 802102, 803002, 80290, 802902, 87280, 87300 e 84280; Remoção de referências classificadas como "KIT".

03 – 14/09/2022

Referência às Portarias INMETRO nº 28, publicada em 21 de janeiro de 2022 e nº 90, publicada em 9 de março de 2022.